





Kontener WTD-K-4000-B450-COR-3 HelixV 16

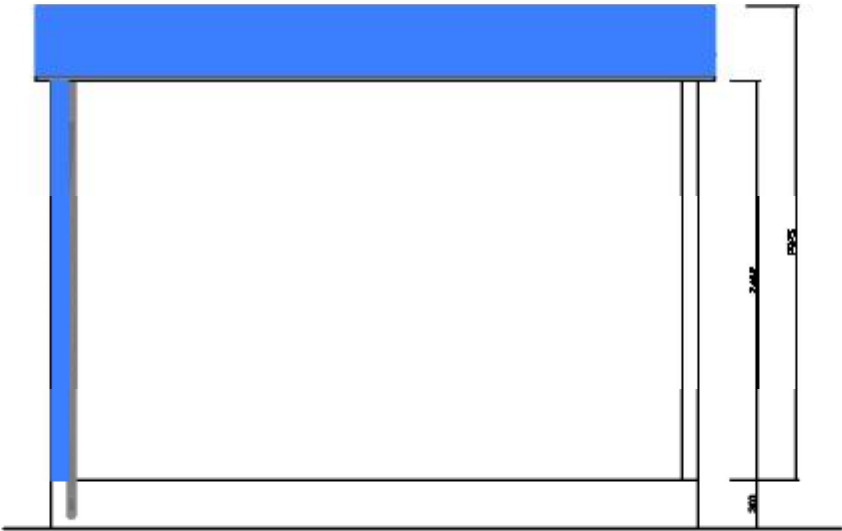

<div><div></div><div><div>Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe</div><div>"CZYSTE ŚRODOWISKO"</div><div>Wojciech Nowak</div></div></div>				Wola Suchożebrska ul. Łąkowa 2 08-125 Suchożebry tel. 25 631 80 93
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Nr upr.:	Podpis:
Projektant	mgr inż. Agnieszka Uziębło	instalacyjno - inżynieryjna	GPB-4224/71/63/89	
Projektant	mgr inż. Rajmund Pisarski	konstrukcyjno - inżynieryjna	GT-4224/8/8/81	
Sprawdzający	inż. Eugeniusz Biernacki	instalacyjno - inżynieryjna	GT-4224/50/40/80	
Asystent	mgr inż. Wojciech Nowak	instalacyjno - inżynieryjna	GP-7342/84/68/94	
Asystent	mgr inż. Arkadiusz Domański	-	-	
Data: Marzec 2016	Stacja podnoszenia ciśnienia wraz ze zbiornikiem wody w m. Krukowo, gm. Chorzele dz. nr 193/3		Stadium: PB/PW	Investor: Urząd Gminy Chorzele
Skala BS	Nazwa rysunku: Budynek kontenerowy		Branża: Inst-sanit	Rys: 2