



Odprowadzenia zatopić w  
słupie konstrukcyjnym  
bednarka FeZn 30x4

Zastosowano 4 odprowadzenia. Po jednym w każdym rogu budynku.  
Odległości pomiędzy odprowadzeniami < 25 metrów.

Uziom  
fundamentowy  
bednarka FeZn 30x5

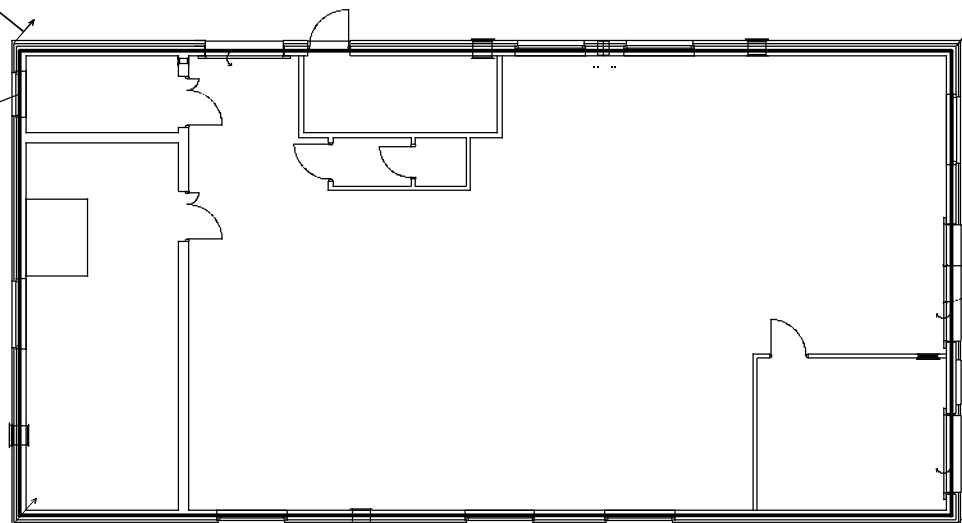

Jednostka projektowa:	AF PROJECTS Sp. z o.o. WARSZAWA POLSKA 03-774 Warszawa, ul. Wojnicka 2 tel. (+48 22) 670-22-12, 818-41-02, fax 818-28-13		
Temat (Obiekt):	Koncepcja rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Chorzelach		
Nazwa rysunku:	E-07 - Widok uziomu obiektu 8.		
Zamawiający:	Gmina Chorzele, ul. Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele		
Funkcja:	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis
Gł. Projektant:	mgr inż. Krzysztof Wróblewski	St. 55/98	
Projektował:	mgr inż. Marcin Jurek	NAZ/0036/PVDE/10	
Opracował:	inż. Paweł Kiebaszewski		
Sprawił:	mgr inż. Marcin Boryczka	NAZ/0389/PVDE/18	
Skala:	1:200	Stadium:	PB
Elektryczna i		Data:	26.06.2018
		Nr rysunku:	E-07